


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 19 บ้านโคกสูง
 มีวาระกว้าง 6.00 m. หน้า 0.20 m. ความยาว 1,500.00 m.
 จุดเริ่มต้นบริเวณ ที่นายเดช ไชยหาญ จุดสิ้นสุดสามแยกถนนโคกสูง - หนองลาด - โสภามู

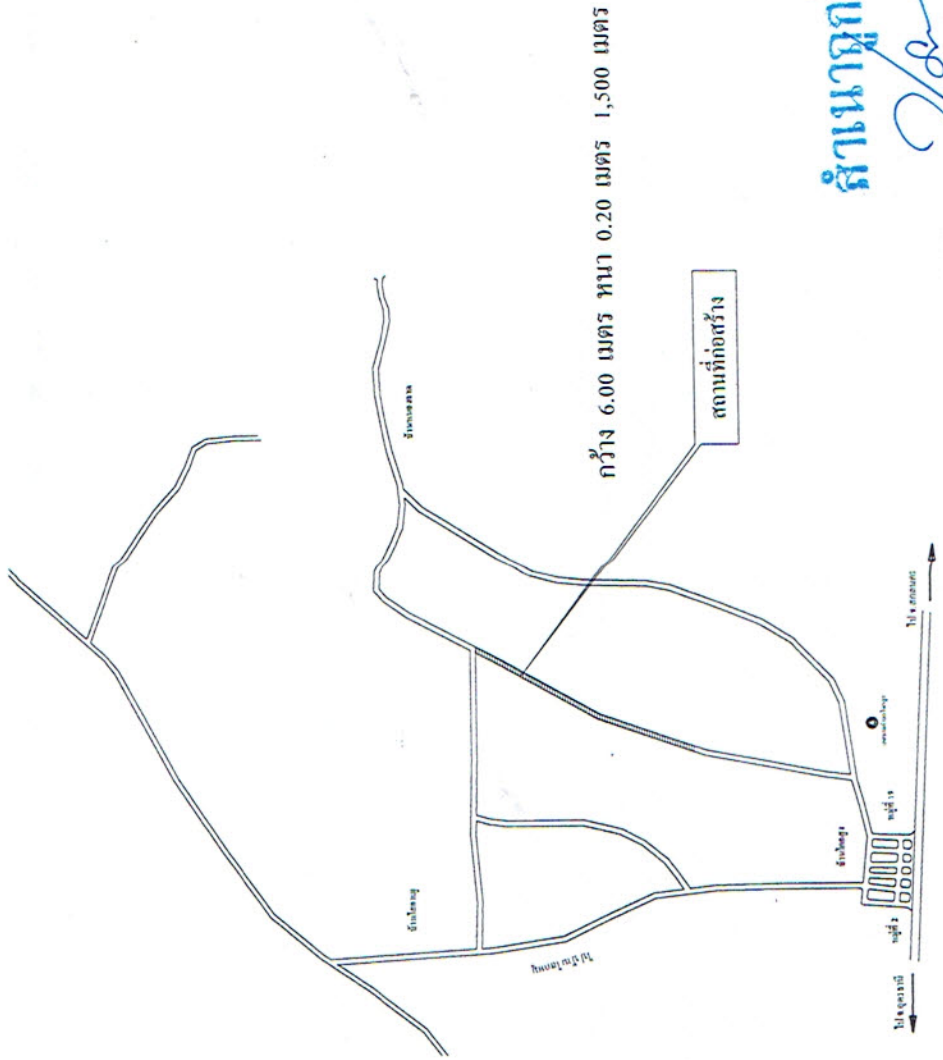

สำนักงานต้อง

(นายปัญญา พลมีเดช)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แผนที่แสดงแสดงสถานที่ก่อสร้าง
 NOT TO SCALE

หมายเหตุ
 - ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทด-2-304
 และแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด
 - ค่าแห่งว่างท่อ คสล. สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
 ช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการจราจร โดยคงไว้ซึ่งปริมาณตามแบบรายการที่กำหนด

โครงการ	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง	เห็นชอบ	นายวเดช นาคบัว	ปิดเทศบาลตำบลโคกสูง
เขียนแบบ	นายจิณณวรรณ์ภาค จันทร์วิ	อนุมัติ	นายสมหมาย ไชยสันต์	นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง
ตรวจแบบ	นายปัญญา พลมีเดช	แบบแสดง	นายวันดี	นายวันดี

รายการประกอบแบบ

1. 550 มม. ยึดกับพื้นคอนกรีต
2. 550 มม. ยึดกับพื้นคอนกรีต
3. 550 มม. ยึดกับพื้นคอนกรีต
4. 550 มม. ยึดกับพื้นคอนกรีต
5. 550 มม. ยึดกับพื้นคอนกรีต
6. 550 มม. ยึดกับพื้นคอนกรีต
7. 550 มม. ยึดกับพื้นคอนกรีต

ตารางแสดงค่าความลาดชัน สำหรับทางลาดและทางขับ

ความสูงของทางลาด (เมตร)	ลาด		ทางขับ		ทางขึ้น	
	ลาด	ทางขับ	ลาด	ทางขับ	ลาด	ทางขับ
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1.5:1	0.25:1	1:1
3.00 - 4.00	1.5:1	1.5:1	0.5:1	1:1	0.25:1	1:1

๑) อัตราค่าจ้างการเป็นช่าง : ๑ คนต่อ ๑ ชั่วโมง

ตารางแสดงค่าความลาดชันสำหรับทางลาดและทางขับ

ความสูงของทางลาด (เมตร)	ลาด	ทางขับ	ลาด	ทางขับ
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1.5:1
3.00 - 4.00	1.5:1	1.5:1	0.5:1	1:1

หมายเหตุ



1. กรณีที่ความลาดชันน้อยกว่า 4% ต้องถมดินให้มีความลาดชันเป็น 4%
2. กรณีที่ความลาดชันมากกว่า 4% ต้องถมดินให้มีความลาดชันเป็น 4%
3. กรณีที่ความลาดชันมากกว่า 4% ต้องถมดินให้มีความลาดชันเป็น 4%
4. กรณีที่ความลาดชันมากกว่า 4% ต้องถมดินให้มีความลาดชันเป็น 4%
5. กรณีที่ความลาดชันมากกว่า 4% ต้องถมดินให้มีความลาดชันเป็น 4%

สำเนาถูกต้อง

(นายปัญญา พลมิต)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบมาตรฐานแบบทาง
สำนักงานโครงการก่อสร้าง
แบบที่ 24

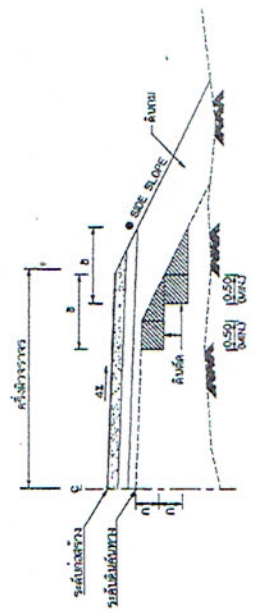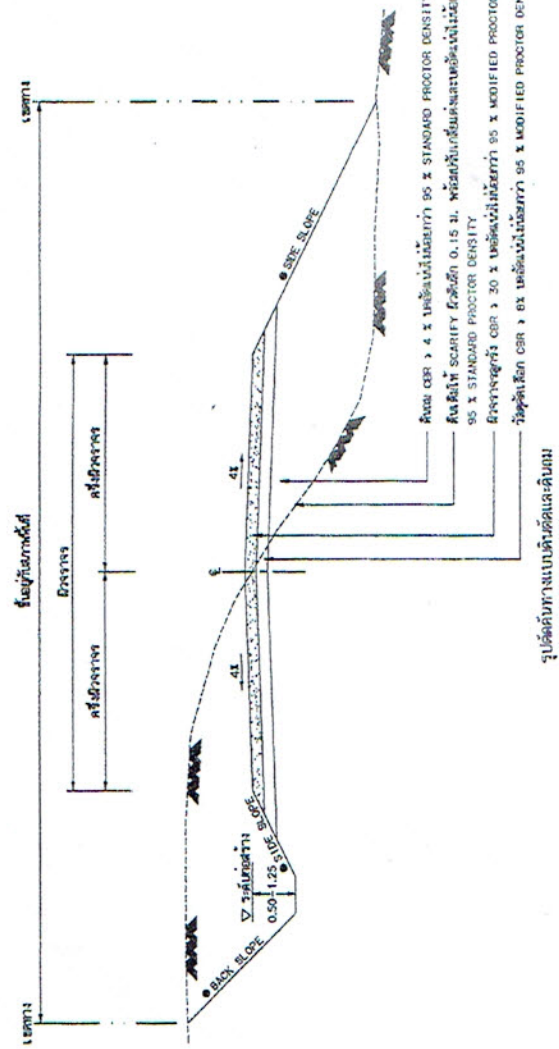

รูปตัดตามแนวเส้นทางแบบมาตรฐาน